




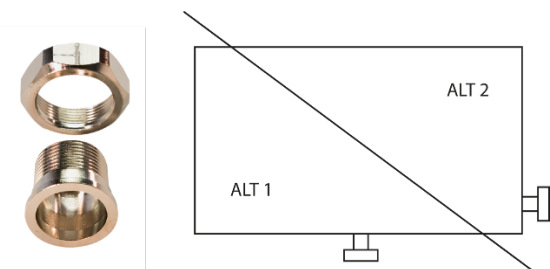
Etthålsanslutning botten

Anslutningskit, ettrörsanslutningar

Passar i R15 gänga.

M-68 / TKM	HP / HPC	S-69	TA / RVE	Honeywell
				
RSK nr: 672 00 44	RSK nr: 672 00 45	RSK nr: 672 00 46	RSK nr: 672 00 47	RSK nr: 672 00 48
Mutter: R20 Delad: JA Tätning: Plan	Mutter: M26 x 1,5 Delad: JA Tätning: Plan	Mutter: M26 x 1,5 Delad: NEJ Tätning: Plan	Mutter: M26 x 1,5 Delad: NEJ Tätning: Konisk	Mutter: M28 Delad: JA Tätning: Konisk

ARCU M34. Passar i R20 gänga. Som botten eller sidoanslutning.



Exempel på olika typer av ettrörsanslutningar

M-68, TKM Löpande mutter R20, avdelat rör med plan tätning



HP, HPC Löpande mutter M26, avdelat rör, plan tätning



ARCU Löpande mutter M34, Finns i R20 samt R25 anslutning



Honeywell, Osby – 2001 – 2003, samt E35,E415, NEA35,
löpande mutter M28, avdelat rör med konisk tätning



TA-RVE, AHA-S74, samt TA-radiett-U, TA- RVEs ettrörs sidanslutn,
Löpande mutter M26, EJ avdelat rör, konisk tätning



S-69, NAF/AHA S69 samt, AGA FRV 15x1
Löpande mutter M26, EJ avdelat rör, plan tätning

Kunskap
som värmer
sedan 1936



NAF S65, Etrörssystem med två bottenhål R10 c/c 60mm

NAF S65



Övriga anslutningar

AHA-Theorell/FÄRE



Bäst



Gustavberg HE-RVO
fr.1957



NAF 57/64



TA-RVO/DMA
fr.1974





TK-spärr




LENHOVDA
RADIATORFABRIK

Etthålsanslutning botten

Etthålsanslutning

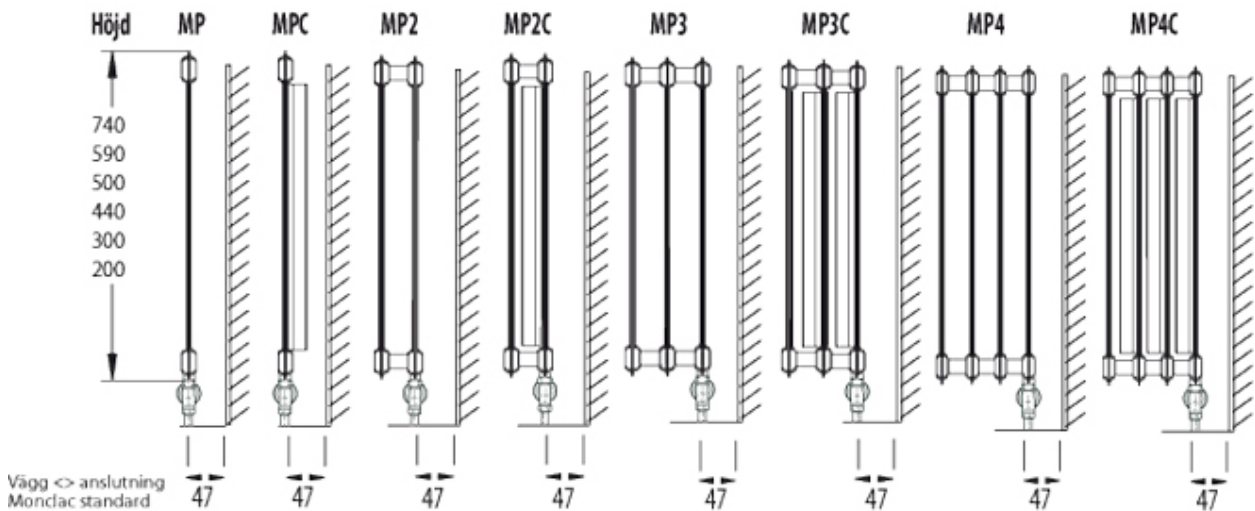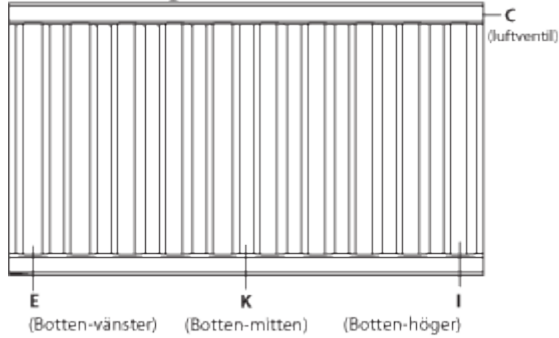


Anslutningar: AB R15, CD R10 är standard. För anslutning EM, FG och HI anges c/c måttet. För etthålsanslutning måste placering och ventiltyp anges även typ av anslutningsmuff. M68 -V, -M eller -H för anslutning mot golv eller vinklade (13gr.) för sockelmontage anslutes i panelen närmast vägg.

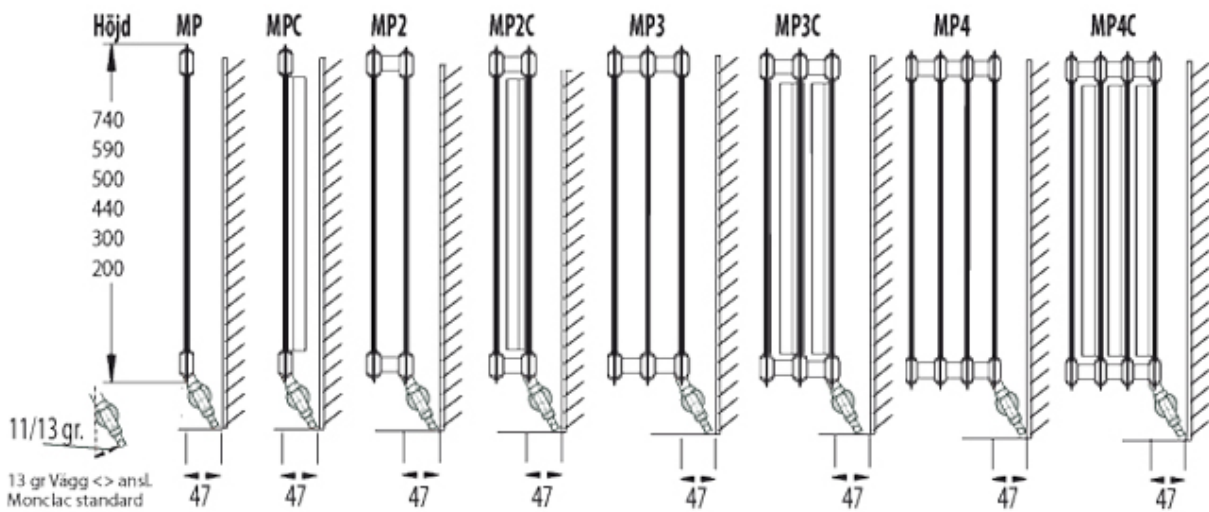

Kunskap
som värmer
sedan 1936

Alla anslutningar

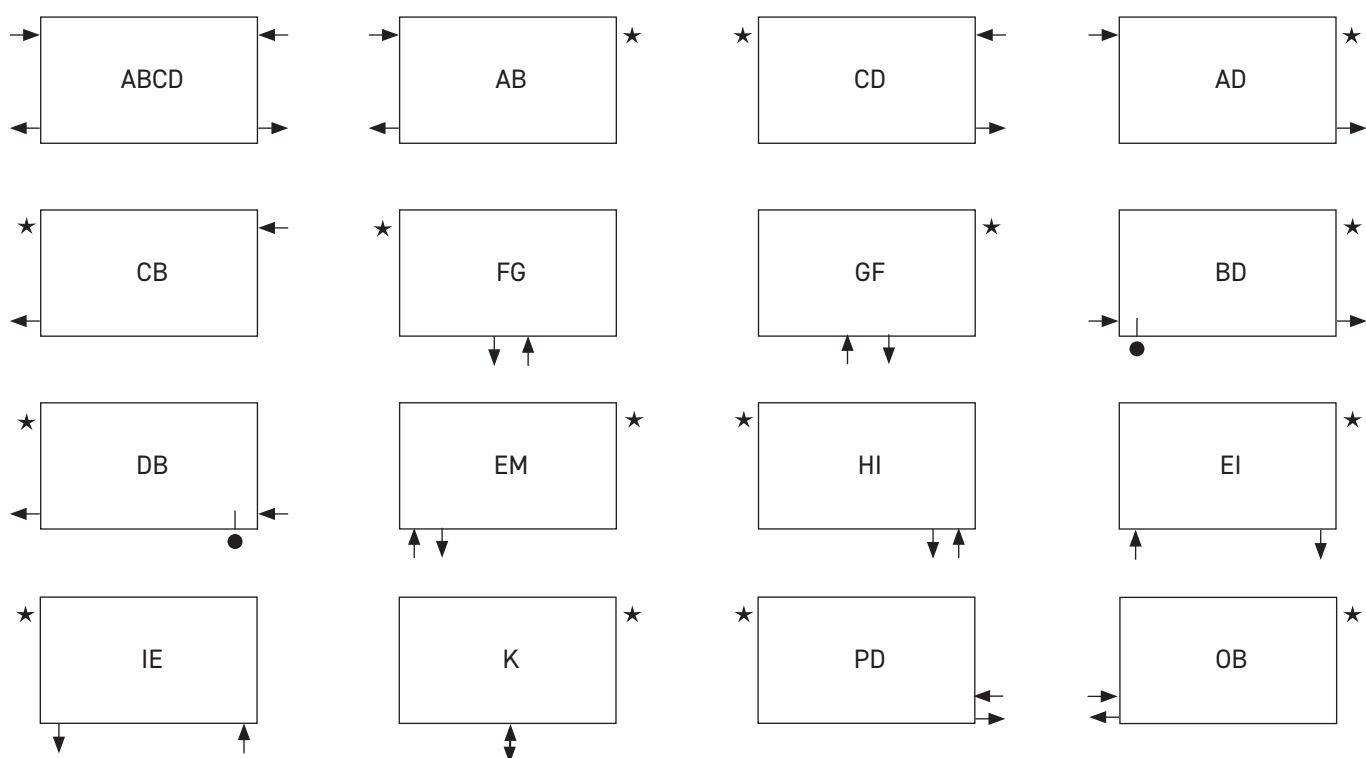


↑ Vattenriktning

★ Avluftning

△ Tömning

● Begränsning



LENHOVDA
RADIATORFABRIK